



App. Schl. Positions- Listen- Schlüssel Ausg.	Sachnummer	Gegenstand	mtl.	Kauf	mtl.	VPM
			Miete		Wartung	
			DM	DM	DM	DM
4 2 6 0		Baugruppen für UNZ 1030/1060Z/1150				
0520.08	30.0217.1230	Einbruchmeldelinien-Baugruppe EL für 6 Linien wahlweise als EL oder DK-Linie codierbar VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	42,40	1.061,--	21,60	120,--
0521.07	30.0217.1232	Erstmeldungsanzeige und Tableauansteuerung ETA Zusatz zur EL-Baugruppe VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	9,95	248,--	5,05	7,--
0522.08	30.0217.1231	Überfallmeldelinien-Baugruppe ÜL für 6 Linien mit Erstmeldungsan- zeige und Tableauansteuerung ETA VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	52,30	1.308,--	26,70	127,--
0523.08	30.0217.1384	Hauptblockschoß-Baugruppe HBS zum Anschluß von 1 Hauptblockschoß VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	9,60	240,--	4,90	96,--
0524.08	30.0217.1385	Zusatz zur Hauptblockschoß-Baugruppe zum Anschluß von: 1 weiteren Hauptblockschoß oder 1 Zahlenkombinationsschoß oder 1 Sperrzeitschaltuhr VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	9,60	240,--	4,90	96,--
0525.09	30.0217.1386	Gruppenblockschoß-Baugruppe GBS zum Anschluß von 1 Teilbereichsblockschoß VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	15,50	387,--	7,90	96,--
0526.08	30.0217.1387	Zusatz zur Gruppenblockschoß-Baugruppe zum Anschluß von: 1 weiteren Teilbereichsblockschoß VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	13,70	343,--	7,--	96,--
0527.08	30.0217.1234	Hauptmelder-Baugruppe HM zum überwachenden Ansteuern eines Hauptmelders VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	9,10	228,--	4,65	96,--

In den Preisen ist keine Mehrwertsteuer enthalten; sie wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils bei Leistung geltenden Höhe zusätzlich und gesondert in Rechnung gestellt.


Urheberrechtlich geschützt. Widerrechtlicher Gebrauch und Vervielfältigung auch auszugsweise verboten.
Verbreitung nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung.




App. Schl. Positions- / Listen- Schlüssel / Ausg.	Sachnummer	Gegenstand	mtl. Miete	Kauf	mtl. Wartung	VPM
4 2 6 0			DM	DM	DM	DM
0528.08	30.0217.1381	Externsignalgeber-Baugruppe ESG zum überwachten Ansteuern der externen Signalgeber (max. 3) VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	16,10	402,--	8,20	96,--
0529.08	30.0217.1388	Signalgeber-Baugruppe SM zum überwachten Ansteuern eines ATN-C oder eines Signalgebers VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	7,90	198,--	4,05	96,--
0530.08	30.0217.1233	Relais-Baugruppe RM zur Identifizierung automatischer Meldungsgeber und zur Parallelausgabe von Sammelanzeigen der Zentrale VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	20,60	514,--	10,50	96,--
0531.08	30.0217.1239	Tableau-Relais-Modul TRM mit 6 Relais (je Relais ein Umschaltekontakt) VdS-Anerkennungs-Nr. G 179055	5,90	147,--	3,--	63,--
0533.09	30.0217.2390	Abgesetzte Bedien- und Anzeigeeinheit mit Summenanzeigen und Summer	17,30	434,--	8,85	215,--
0534.09	30.0217.2400	Abgesetzte Linien-Anzeigeeinheit mit Anzeige für 32 Linien	12,20	304,--	6,20	323,--
0535.08	38.0216.5261	Blindplatte - UNZ 1030/1060Z für nicht belegten Baugruppenplatz	-25	13,30	-,--	17,--
		Zusatzeinrichtungen für UNZ 1005/1010 und UNZ 1030/1060Z				
*		Steuerlinie mit Schaltzusatz SMS mit Schlüsselschalter zur Kameraanschaltung	15,--	374,--	7,65	144,--
1820.10	30.0215.3911					
0509.09	30.0217.4505	Melder-Rücksetz-Platine MRP	2,95	74,30	1,50	77,--
		weiteres Zubehör siehe Preisteil				
		* Apparatschlüssel der Zentrale verwenden				

In den Preisen ist keine Mehrwertsteuer enthalten; sie wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils bei Leistung geltenden Höhe zusätzlich und gesondert in Rechnung gestellt.

Urheberrechtlich geschützt. Widerrechtlicher Gebrauch und Vervielfältigung auch auszugsweise verboten.
Verbreitung nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung.

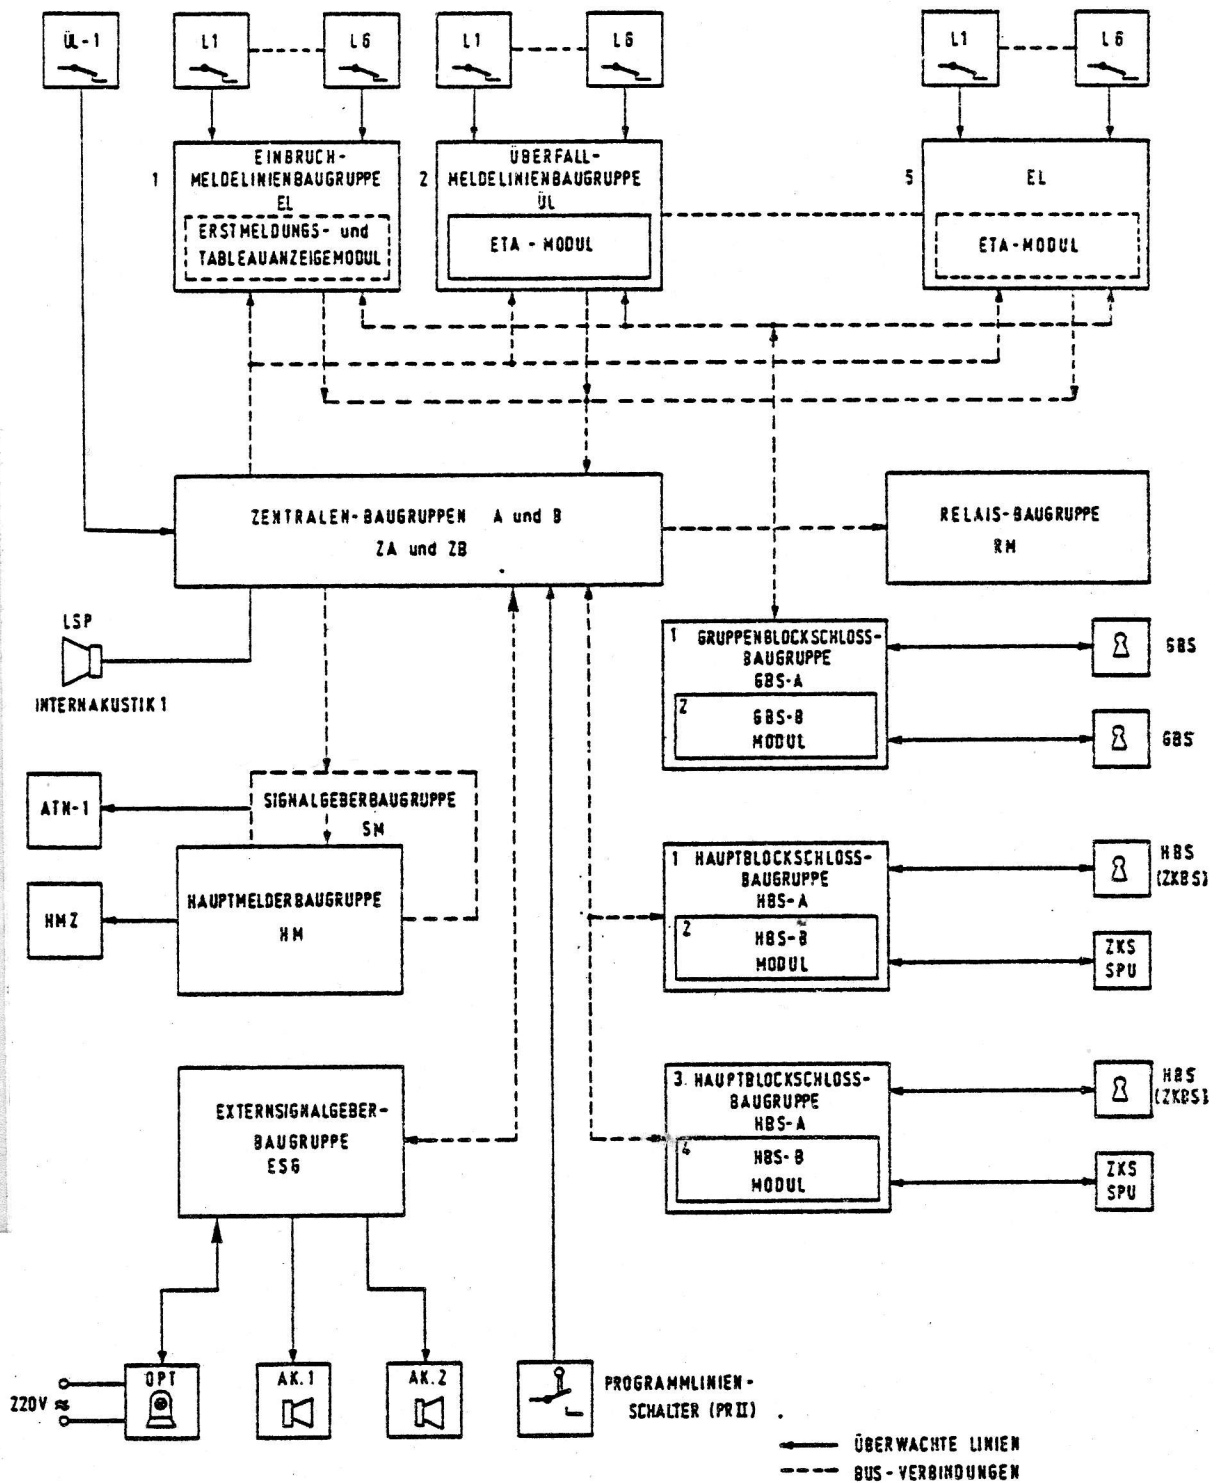

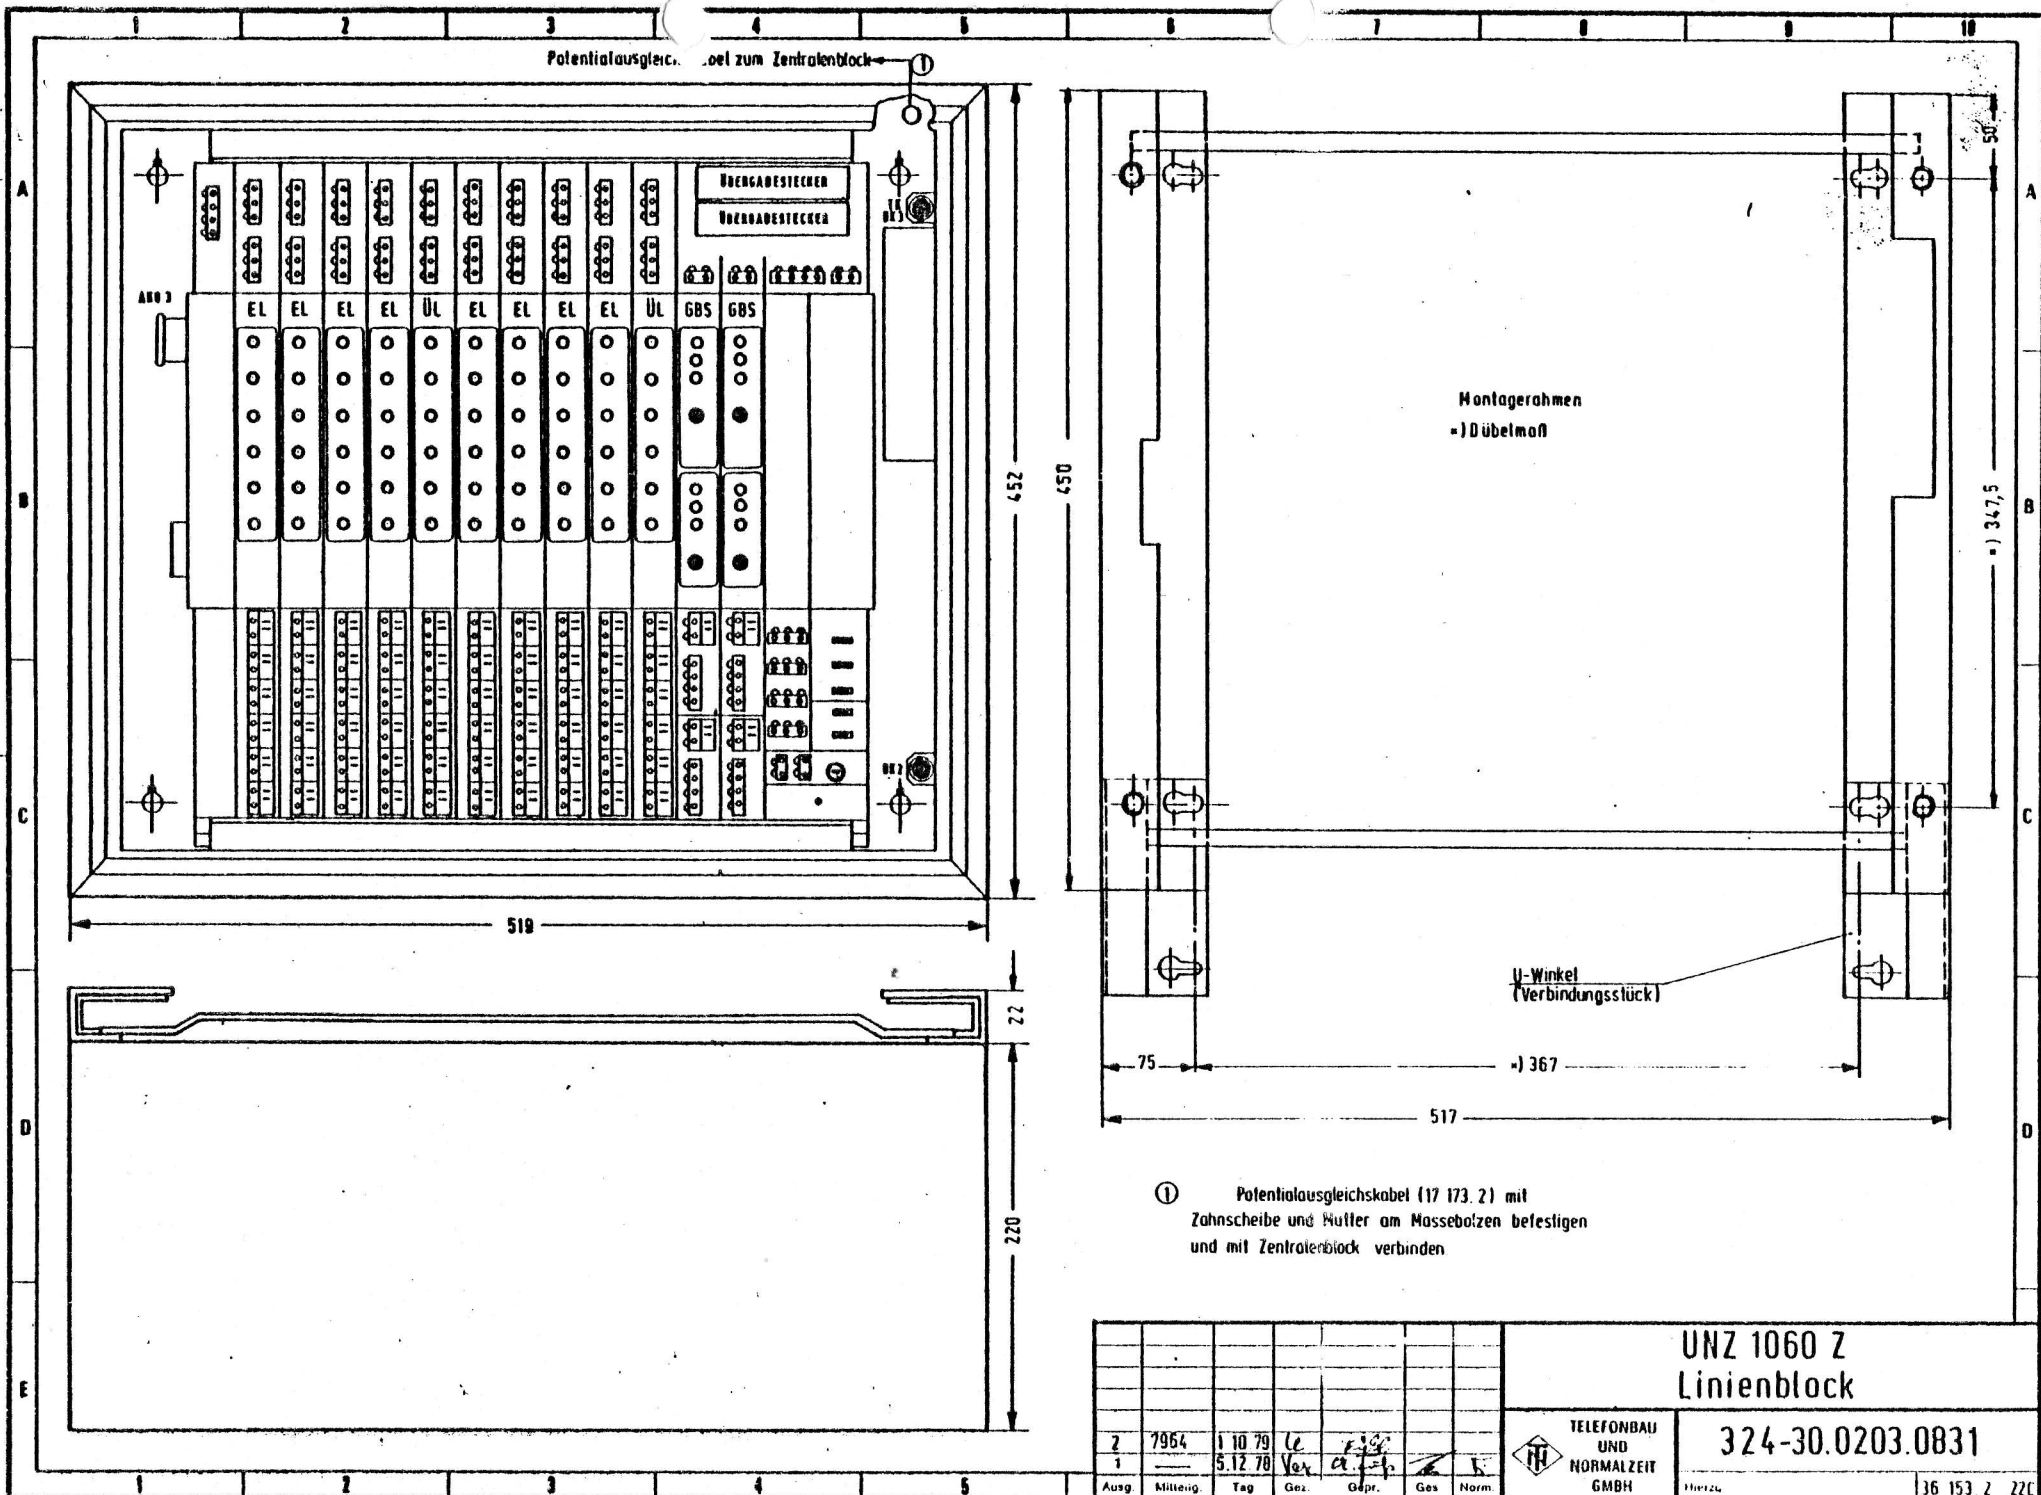



2	7964	1 10 79	Le	Ver	Gepr.	Ges	Norm.
1		5.12.78					
Ausg.	Mittlung	Tag	Gez.				

UNZ 1060 Z Linienblock	
TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH	324-30.0203.0831
Hierzu	36 153 2 22C

AA.2.1KN 9652 17.4.85


Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zurechnungen und Strafen sind vorbehalten. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder G.M. Eintragung vorbehalten.

Verkabelung der UNZ 1030/1060 Z mit Energieversorgung

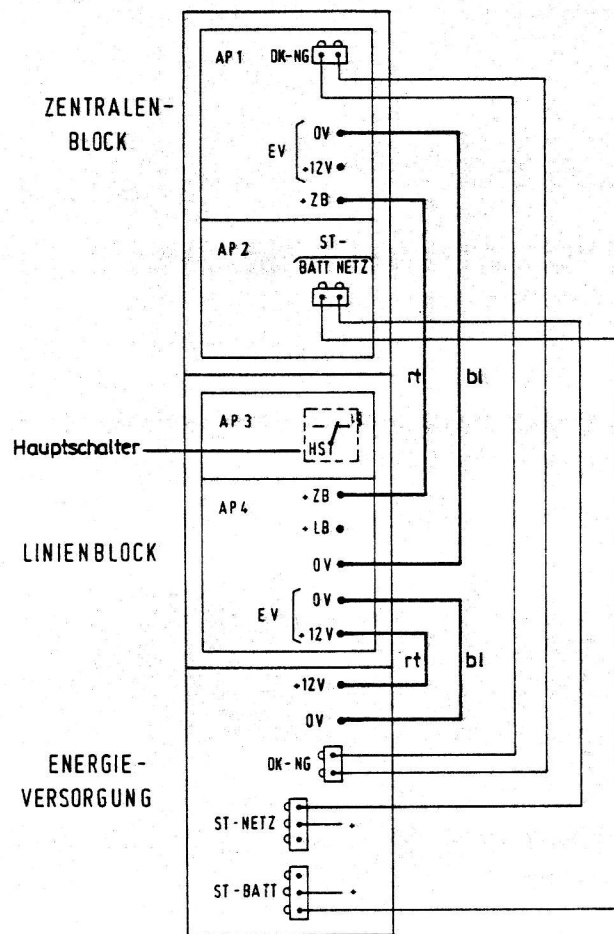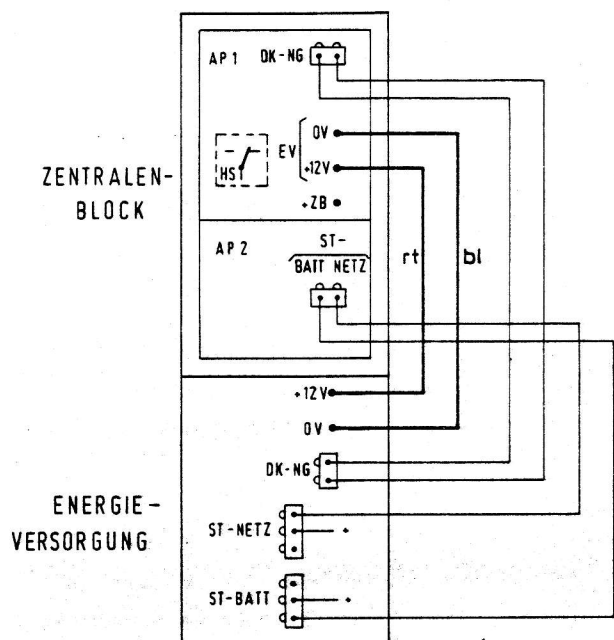


Netzgerät NG12/2 oder 4
 Relaiszusatz RZ 12
 + Potential an den Wechsler

STÖ-Netz
 STÖ-BATT

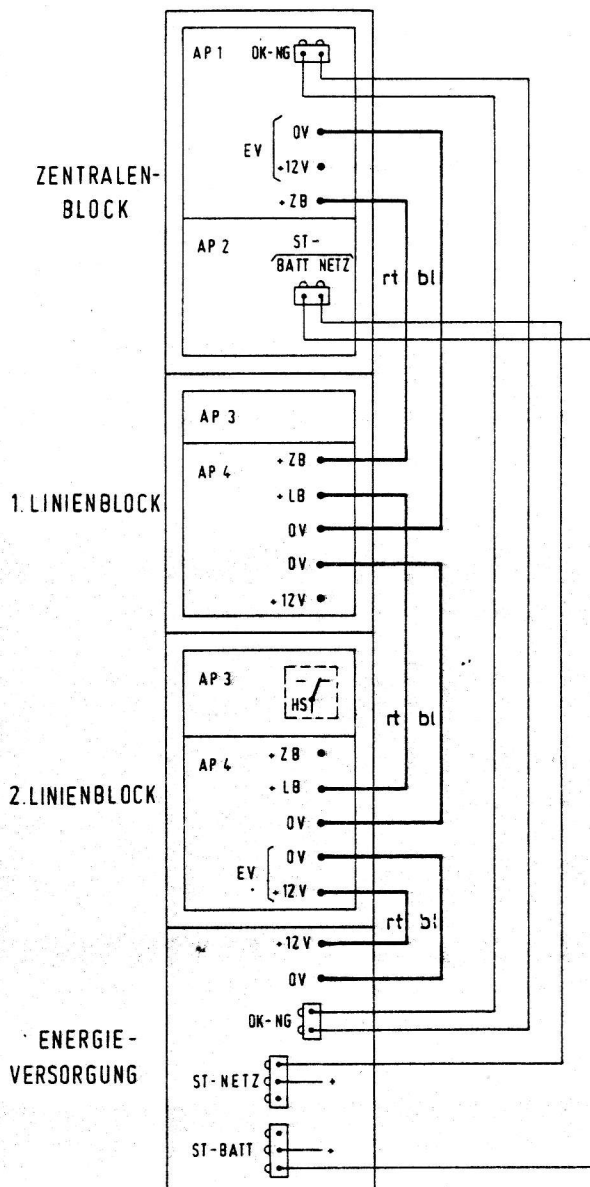

Alle Versorgungsleitungen 2x2.5mm²

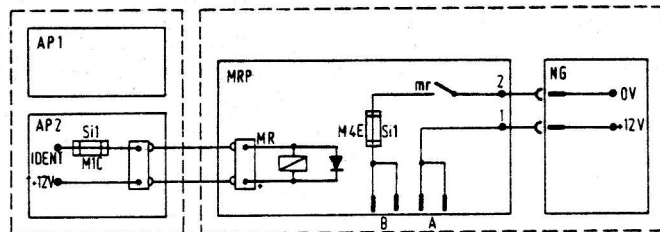

UNZ 1030/1060 Z						Material
2	7973	3 10 79	2 1 79	74		19
Ausg.	Mittelg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges. Norm.	
TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH						318-30 0203.0830
						81 13

Technische Daten - UNZ 1030/1060 Z

Betriebsspannung : 10,8 V - 13,8 V
 Umgebungstemperatur : 0°C bis +50°C
 Schutzart : IP 50 (trockene Innenräume)
 Stromverbrauch :

Baugruppe	1) Meldebereiter Zustand (Ruhe)	Anschlußwert Verbraucher	2) max. Energiebedarf (Alarm)	3) Tableau-Anschlußwert Verb. max.
ZA/ZB	75 mA	T-ÜL, NS/SS STÖ, EXAL, GBSS 5x<100 mA je < 100 mA	130 mA	-
HBS-A HBS-B	je 15 mA	150 mA	15 mA	-
GBS-A GBS-B	je 15 mA	150 mA	35 mA	2x <100 mA
RM	10 mA	-	100 mA	6 Kontakte
HM	75 mA	< 300 mA 1)	95 mA	1 Kontakt
SM	20 mA	< 400 mA 2)	95 mA	-
ESG 1	20 mA	-	500 mA	-
EL/ÜL + ETA	35 mA	-	100 mA	6 x 12 mA* 6x <100 mA**

- 1) Anschlußwert den Spalten 1) und 2) hinzurechnen
 - 2) Anschlußwert den Spalten 1) und 2) hinzurechnen
 - 3) Hierfür evtl. separate Energieversorgung vorsehen
- * bei Anschaltung von EL+ETA mit TRM
 - ** bei Anschaltung von EL+ETA mit 6 x offenem Kollektor (entfällt bei EL ohne ETA)

Zentralenblock

Anschließbare Linien max. 30 + 1
 Tableaupunkte max. 30 + 1
 Blockschlösser max. 4
 (max. 3 Hauptblockschlösser)
 Gruppenblockschlösser max. 2
 Gewicht bei Vollausbau ca. 20 kp

Linienblock

Anschließbare Linien max. 60
 Tableaupunkte max. 60
 Gruppenblockschlösser max. 4
 Gewicht bei Vollausbau ca. 20 kp

Netzgeräteblock

Gewicht ohne Batterie

2A-Netzgerät ca. 15 kp
 (1x36 Ah-Batterie)
 4A-Netzgerät ca. 17,5 kp
 (2x36 Ah-Batterie)

Ausbaumöglichkeit abhängig vom Netzgerät bzw. Gesamtstromverbrauch

max. Ausbau: 210 + 1 Linien
 { 1 Zentralenblock
 { 3 Linienblöcke

Diese Unterlagen sind ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verändert noch missbraucht werden. Zurechnungen sind strikter und verpflichtend zu übernehmen. Alle Rechte sind für den Fall der Forderung der GfH eingetragen vorbehalten.

			Geschr.	Gedr. H.	UNZ 1030/1060 Z		
2	7973	210.79		TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH			
1	—	13.12.78					
Ausa.	Mitteilung	Datum		309-30.0203.0830	Blatt 1	11	

Linienbeschaltung / Strombelastung:

<u>EL und ÜL</u>	max. zulässiger Leitungswiderstand	: 200 Ohm
	Endwiderstand	: 1,8 k Ω / 5%
	Auslösekriterien	: ΔR_E -25 % / +35%
	typ. Auslösezeiten	: Unterbrechung t > 8 ms Kurzschluß t > 8 ms
<u>ETA</u>	Tableau-Ausgang	: Transistor < 100 mA Minuspotential mit Vorwiderstand

Externer Programmschalter PR II

max. zulässiger Leitungswiderstand	: 200 Ohm
Endwiderstand	: 1,8 k Ω / 5 %

Blockschloß HBS/GBS

max. zulässiger Leitungswiderstand	: 15 Ω je Ader
Endwiderstände	: 1000 Ohm; 1 k Ω 330 Ω (248 Ω)
Auslösekriterien	: ΔR_E -12 % / +35%
Auslösezeiten	: t > 70 ms
Tableau-Ausgang (GBS - NS)	: Transistor < 100 mA Minuspotential mit Vorwiderstand

Relaisausgänge

Potentialfreie Umschaltekontakte für max. 24 V/500 mA

a) Externalarmkontakt	2 x	} RM
b) Internalarmkontakt	1 x (Arbeitskontakt)	
c) NS/SS	1 x AK und 1 x UK	
d) Σ STÖRUNG	1 x	} ZB
e) Σ ALARM	1 x	
f) Σ ALARM	1 x	HM

Externalarmgeber ESG

max. zulässiger Leitungswiderstand	
akustischer Signalgeber	: 8 Ohm
optischer Signalgeber	: 40 Ohm
Endwiderstände	
akustischer Signalgeber	: 5,6 k Ω / 5%
optischer Signalgeber	: 4,7 k Ω / 5%
Auslösekriterien	: ΔR_E +40%
Anschlußwert	
akustischer Signalgeber	: 8 Ohm
optischer Signalgeber	: > 110 Ohm

Akustischer Internsignalgeber

Lautstärke	: 60 dB (A)
------------	-------------

			Geschr.	Gepr.	UNZ 1030/1060 2	
2	7973	2.10.79				
1		13.12.78				
Ausg.	Mitteilung	Datum	TELEFONBAU UND NORMALZEIT GMBH		309-30.0203.0830	Blatt 2 11

Benennung: UNZ 1030 (Zentralenblock)
Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale

Aufbau: Metall-Wandgehäuse mit Montagerahmen 8519, H 452, T 242 mm u. Baugruppenrahmen. In dem Rahmen befinden sich die Leiterplattenbaugruppen des Zentralteils im Format 160 x 100 mm mit Bedien- und Anzeigeelementen an den Frontplatten. Das verschließbare Gehäuse ist mit Türkontakten und einer von außen sichtbaren Betriebs- und einer Störungsanzeige versehen. Gehäusefarbe RAL 7022 (umbragrau) äußere Tür RAL 1020 (olivgelb)

Zubehör: Gehäuse für Stromversorgung
Netzgerät
Batterie

Anwendung: Zur Anschaltung von Einbruchmelde-, Überfallmelde-, und Deckelkontakt-Linien, max. Ausbau 30 Linien in Gruppen von 6 Linien; geeignet zur Anschaltung von Gruppenblockschlüsser, eines Hauptmelders, von überwachten Extern-Signalgebern, einem Endrelais und nichtüberwachter Signalgeräte

Zeichnung:

Stückliste: 303-30.0203.0830

Stromlaufplan: 300 - 30.0203.0830

Drahtführung:

Löttabelle:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-30.0203.0830

Einbauanweisung: 010-30.0203.0830

Anschlußbelegung: 325-30.0203.0830

Spannung: 12 V

Gewicht: 18 kg

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

EL	30.0217.1230	HBS-A	30.0217.1384
UL	30.0217.1231	HBS-B	30.0217.1385
ETA	30.0217.1232	GBS-A	30.0217.1386
RM	30.0217.1233	GBS-B	30.0217.1387
HM	30.0217.1234	SM	30.0217.1388
ESG-1	30.0217.1381	TRM	30.0217.1239
		MRP	30.0217.1808

Ersetzt: 30.0202.1021; .1031; .1051 und .1061

							UNZ 1030	
							Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale	
							(Zentralenblock)	
							TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. M. B. H.	
							323- 30.0203.0830	
							36 153,9 22 C	

2	7973	19.2.80	Hi	hi	hi	hi	hi
1	—	19.9.78	Hi	hi	hi	hi	hi
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.	

Benennung: UNZ 1060 Z (Linienblock)
Universelle Notrufnebenmelder - Zentrale

Aufbau: Metall-Wandgehäuse mit Montagerahmen B 519, H 452, T 242 mm,
Baugruppenrahmen und Verbindungskabel. Das verschließbare
Gehäuse ist mit Türkontakten versehen.
Gehäusefarbe RAL 7022 (umbragrau) äußere Tür RAL 1020 (olivgelb)

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur Erweiterung der Anschaltmöglichkeit um
max. 60 Linien in Gruppen von 6 Linien auf insgesamt
max. 150 Linien.

Zeichnung:

Stückliste: 303-30.0203.0831

Stromlaufplan: 300-30.0203.0831

Drahtführung:

Löttable:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-30.0203.0831

Einbauanweisung: 010-30.0203.0831

Anschlußbelegung:

Spannung: 12 V -

Gewicht: 17,2 kg

Foto:

Ergänzungseinrichtungen: UL 30.0217.1231
EL 30.0217.1230
ETA 30.0217.1232
GBS-A 30.0217.1386
GBS-B 30.0217.1387

Ersetzt: 30.0202.1051 und .1061

U N Z 1060 Z
Universelle-Notrufnebenmelder-Zentrale
(Linienblock)



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0203.0831

35 153.8 22C

vielfältig, verwendet nach mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

I. Verwendung

Die Zentralenbaugruppe ZA und ZB haben die Aufgabe, alle ankommenden Signale entgegenzunehmen, teilweise zwischenspeichern, in die entsprechenden Funktionen umzusetzen und über Leuchtdioden anzuzeigen.

II. Ausführung

Steckbare Leiterplatte, Frontplatte mit Anzeige- und Beteiligungselementen.

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Nr 2034

			Geschr.ha Gepr.Kr	UNZ 1030 Zentralen Baugruppen ZA u. ZB		
2	7973	4.10.79				
1	—	8.12.78				
Ausg.	Mitteilung	Datum		301-38.0217.1245	Blatt 1	11
				36 156.7		

77 f.

Benennung: UNZ 1030/1060Z Einbruchmeldelinien-Baugruppe EL
Auswertung für 6 Linien

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeigeelementen in der Frontplatte; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial sowie Endwiderstände und Codier-Dioden.

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030/1060Z zur Anschaltung von 6 Linien, die einzeln als Einbruchmelde-Linien oder Deckelkontakt-Linien codierbar sind.

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1240

Stromlaufplan: 300-30.0217.1230

Drahtführung:

Löttafel:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1240

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen: Erstmeldungs- und Tableausteuernung ETA
Sach-Nr. 30.0217.1232

Ersetzt:

U N Z 1030/1060Z
Einbruchmeldelinien-Baugruppe EL



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0217.1230

36 156.9

22 C

Benennung: UNZ 1030/1060 Z Überfallmeldelinien - Baugruppe ÜL
Auswertung für 6 Linien

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeigeelementen in der Frontplatte, mit Zusatzbaugruppe (ETA) im Format 160 x 64,8mm; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial sowie Endwiderstände

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030/1060 Z zur Anschaltung von 6 Überfallmeldelinien

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1241 (ÜL)
303-38.0217.1242 (ETA)

Stromlaufplan: 300-30.0217.1231

Drahtführung:

Löttafel:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1241 (ÜL)

324-38.0217.1242 (ETA)

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

UNZ 1030/1060 Z

Überfallmeldelinien - Baugruppe ÜL

TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0217.1231

36157.5

22C

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Benennung: UNZ 1030/1060Z Erstmeldungs- und Tableausteuering ETA

A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 64,8 mm;
lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial

Zubehör:

B

Anwendung: Bei UNZ 1030/1060Z, Einbruchmelde-Linien EL, für Erstmeldungs-
anzeige und Tableau-Ausgänge (max 100mA)

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1242

Stromlaufplan: 300-30.0217.1230

Drahtführung:

Lötabelle:

C

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1242

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12 V-

Gewicht:

Foto:

D

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-
vielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder G.M.-Eintragung vorbehalten.

m

1	—	19.9.78	Hi	<i>T</i>	<i>Z</i>	<i>R</i>	
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.	

U N Z 1030/1060Z
Erstmeldungs- und Tableausteuering ETA



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323-30.0217.1232

36 157.8

22 C

Benennung: UNZ 1030 Relais-Baugruppe RM

A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeige- und Betätigungselementen in der Frontplatte; lose beige-
fügtes Montage- und Anschlußmaterial sowie ein Schmelz-
einsatz

Zubehör:

B

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur Einschaltung des Begehtest, sowie zur Identifizierung bzw. Rücksetzung von automatischen Einbruchmeldern, außerdem können die Signale Sammelstörung, scharf-unscharf, Externalarm, Internalarm potentialfrei wiederholt werden

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1243

Stromlaufplan: 300-30.0217.1233

Drahtführung:

Löttable:

C

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1243

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

D

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

E

UNZ 1030
Relais - Baugruppe RM



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0217.1233

Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.
1	—	19.9.78	Hi	—	—	—

36 159.1

22C

Benennung: UNZ 1030 Hauptmelder- Baugruppe HM

A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeigeelementen in der Frontplatte; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial.

Zubehör:

B

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur Ansteuerung externer Hauptmelder, auch mit dem Zustandsausgang scharf-nichtscharf. Über einen zweiten Ausgang kann ein GLU/GLS Hauptmelder nachgebildet werden, bei nicht Verwendung dieser Nachbildung kann ein zusätzliches Signalmittel angesteuert werden.

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1244

Stromlaufplan: 300-30.0217.1234

Drahtführung:

Löttafel:

C

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1244

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

D

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

vielfältig, verwendet noch, mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

								U N Z 1030	
								Hauptmelder- Baugruppe HM	
								TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. M. B. H.	
								323- 30.0217.1234	
								36 159.9 220	
1	—	19.78	Hi	—	—	—	—		
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.			

Benennung: UNZ 1030 Externsignalgeber-Baugruppe ESG 1

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeige- und Betätigungselementen in der Frontplatte, mit Zusatzbaugruppe (STS1) im Format 160 x 64,8 mm; lose beigelegtes Montage- und Anschlußmaterial sowie Abschlußwiderstände

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur Ansteuerung eines akustischen und eines optisch-akustischen Externsignalgebers

Zeichnung:

Stückliste: 303.38.0217.1390 (ESG1)
303.38.0217.1391 (STS1)

Stromlaufplan: 300-30.0217.1381

Drahtführung:

Löttafel:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1390 (ESG1)

324-38.0217.1391 (STS1)

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

UNZ 1030
Externsignalgeber-Baugruppe ESG1

TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323-30.0217.1381

1	—	20.9.78	Hi	T	Z	R
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.

36 160.2 220

Benennung: UNZ 1030 Hauptblockschloß-Baugruppe HBS-A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeigeelementen in der Frontplatte; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial.

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur Ansteuerung und Auswertung der ersten oder dritten elektromechanischen Schalteinrichtung (Hauptblockschloß, Zahlenkombinationsblockschloß, Zahlenkombinationschloß).

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1394

Stromlaufplan: 300-30.0217.1384

Drahtführung:

Lötabelle:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1394

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen: Hauptblockschloß-Modul HBS-B Sach-Nr. 30.0217.1385

Ersetzt:

UNZ 1030
Hauptblockschloß-Baugruppe HBS-A



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0217.1384

2	7973	18.2.79	u	K	K	H
1	—	19.9.78	Hi	L	K	H
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.

36 160.6

22C

Diese Unterlage darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Benennung: UNZ 1030 Hauptblockschloß-Baugruppe HBS-B

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 64,8 mm; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial.

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030, Hauptblockschloß-Modul HBS-A, zur Ansteuerung und Auswertung der zweiten oder vierten elektromechanischen Schalteinrichtung (Hauptblockschloß, Zahlenkombinationsblockschloß, Zahlenkombinationsschloß bzw. Sperrzeitschaltuhr).

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1395

Stromlaufplan: 300-30.0217.1384

Drahtführung:

Lötabelle:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1395

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

U N Z 1030
Hauptblockschloß - Baugruppe HBS-B



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323-30.0217.1385

1	—	19.9.78	Hi	—	—	—
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.

36 160.7

22C

Benennung: UNZ 1030/1060Z Gruppenblockschloß- Baugruppe GBS-A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm, mit Anzeige- und Betätigungselementen in der Frontplatte; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial.

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030/1060Z zur Ansteuerung und Auswertung einer elektromechanischen Schalteinrichtung für eine Gruppe von max. 30 Linien (entspricht 5 Linienbaugruppen)

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1396

Stromlaufplan: 300-30.0217.1386

Drahtführung:

Löttable:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1396

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12 V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen: Gruppenblockschloß-Modul GBS-B Sach-Nr. 30.0217.1387

Ersetzt:

U N Z 1030/1060Z
Gruppenblockschloß- Baugruppe GBS-A



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323- 30.0217.1386

35504.1

22C

viellätigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zu widerhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder G.M. Eintragung vorbehalten.

Benennung: UNZ1030/1060Z Gruppenblockschloß - Baugruppe GBS-B

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 64,8 mm;
lose beigelegtes Montagmaterial

Zubehör:

Anwendung: Bei UNZ 1030/1060Z, Gruppenblockschloß-Modul GBS-A, zur
Ansteuerung und Auswertung einer elektromechanischen
Schalteinrichtung und einer weiteren Aufteilung der Gruppen
von max. 30 Linien (entspricht 5 Linienbaugruppen)

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1397

Stromlaufplan: 300-30.0217.1386

Drahtführung:

Lötabelle:

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1397

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12 V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

U N Z 1030/1060Z
Gruppenblockschloß- Baugruppe GBS - B



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323 - 30-0217.1387

35504.2

22C

vielfältig, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder G.M.-Eintragung vorbehalten.

Benennung: UNZ 1030 Signalgeber-Baugruppe SM

A

Aufbau: Leiterplattenbaugruppe im Format 160 x 100 mm; mit Anzeigeelementen in der Frontplatte; lose beigefügtes Montage- und Anschlußmaterial

Zubehör:

B

Anwendung: Bei UNZ 1030 zur überwachten Anschaltung eines Signalgebers mittels Umpolung oder eines automatischen Wähl- und Ansagegerätes.

Zeichnung:

Stückliste: 303-38.0217.1398

Stromlaufplan: 300-30.0217.1388

Drahtführung:

Lötabelle:

C

Bauschaltplan:

Belegungsplan: 324-38.0217.1398

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 12V-

Gewicht:

Foto:

D

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

These Unterlage darf ohne schriftliche Genehmigung nicht weitergegeben werden. Zuwiderhandlungen vielfältig, verwendet noch mitgeteilt werden. Alle Rechte auch sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

E

1	—	19.9.78	Hi				
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.	

U N Z 1030
Signalgeber - Baugruppe SM



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323 - 30.0217.1388

35504.6

22C

Benennung:

UNZ 1030/1060 Z Tableau-Relais-Modul TRM

Aufbau:

Leiterplatte im Format
70 x 63,5 mm bestückt mit 6 Relais

Zubehör:

Anwendung:

Bei UNZ 1030/1060 Z zur potentialfreien
Wiederholung der Linienausgänge für Ta-
bleau- und Drucker-Ansteuerung, zum Auf-
stecken auf die Anschlußplatte AP1 bzw.
AP3; Kontaktbelastung: max. 24V/500mA

Zeichnung:

Stückliste:

Stromlaufplan:

300-30.0217.1239

Drahtführung:

Löttabelle:

Bauschaltplan:

Belegungsplan:

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung:

12 V-

Gewicht:

Foto:

Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

UNZ 1030/1060 Z
Tableau-Relais-Modul TRMTELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323-30.0217.1239

1	347-5	23.5.79	ge	T. K.	Z	F	
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.	

35 512.1

22C

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-
vielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Benennung: Melder Rücksetzplatine MRPI

A
Aufbau: Leiterplattenbaugruppe zur Montage auf NG 12/2 od. 4.

Zubehör: UNZ 1030/1060Z: Relais-Baugruppe RM 30.0217.1233

BZ: Schlüsselschalter 27.0217.1641
Arretierungswinkel 27.0236.1520
Schlüsselpaar 27.0217.1649

B
Anwendung: UNZ 1030/1060 Z: manuelles oder automatisches
Rücksetzen automatischer Melder.
BZ: manuelles Rücksetzen von automatischen Meldern
(Hekatron) mit getrennter Versorgungsspannung.

Zeichnung:

Stückliste:

Stromlaufplan: 300-30.0217.4505

Drahtführung:

Löttafel:

C
Bauschaltplan:

Belegungsplan: 008-30.0217.4505

Einbauanweisung:

Anschlußbelegung:

Spannung: 10,8 bis 13,8 V -

Gewicht:

Foto:

D
Ergänzungseinrichtungen:

Ersetzt:

UNZ/BZ

Melder Rücksetzplatine MRPI

TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

323-30.0217.4505

29 573.0 220

1	8162	27.6.80	hks	h.	h.	h.	h.
Ausg.	Mitteilg.	Tag	Gez.	Gepr.	Ges.	Norm.	